

02614-19

Auszug aus den Geobasisinformationen

Liegenschaftskarte



Rheinland-Pfalz


VERMESSUNGS- UND
KATASTERAMT
OSTEIFEL-HUNSÜCK

Hergestellt am 10.10.2019

Flurstück: 14/75, 14/78
Flur: 15
Gemarkung: Pfaffendorf

Gemeinde: Koblenz
Landkreis: Stadt Koblenz


Am Wasserturm 5a
56727 Mayen

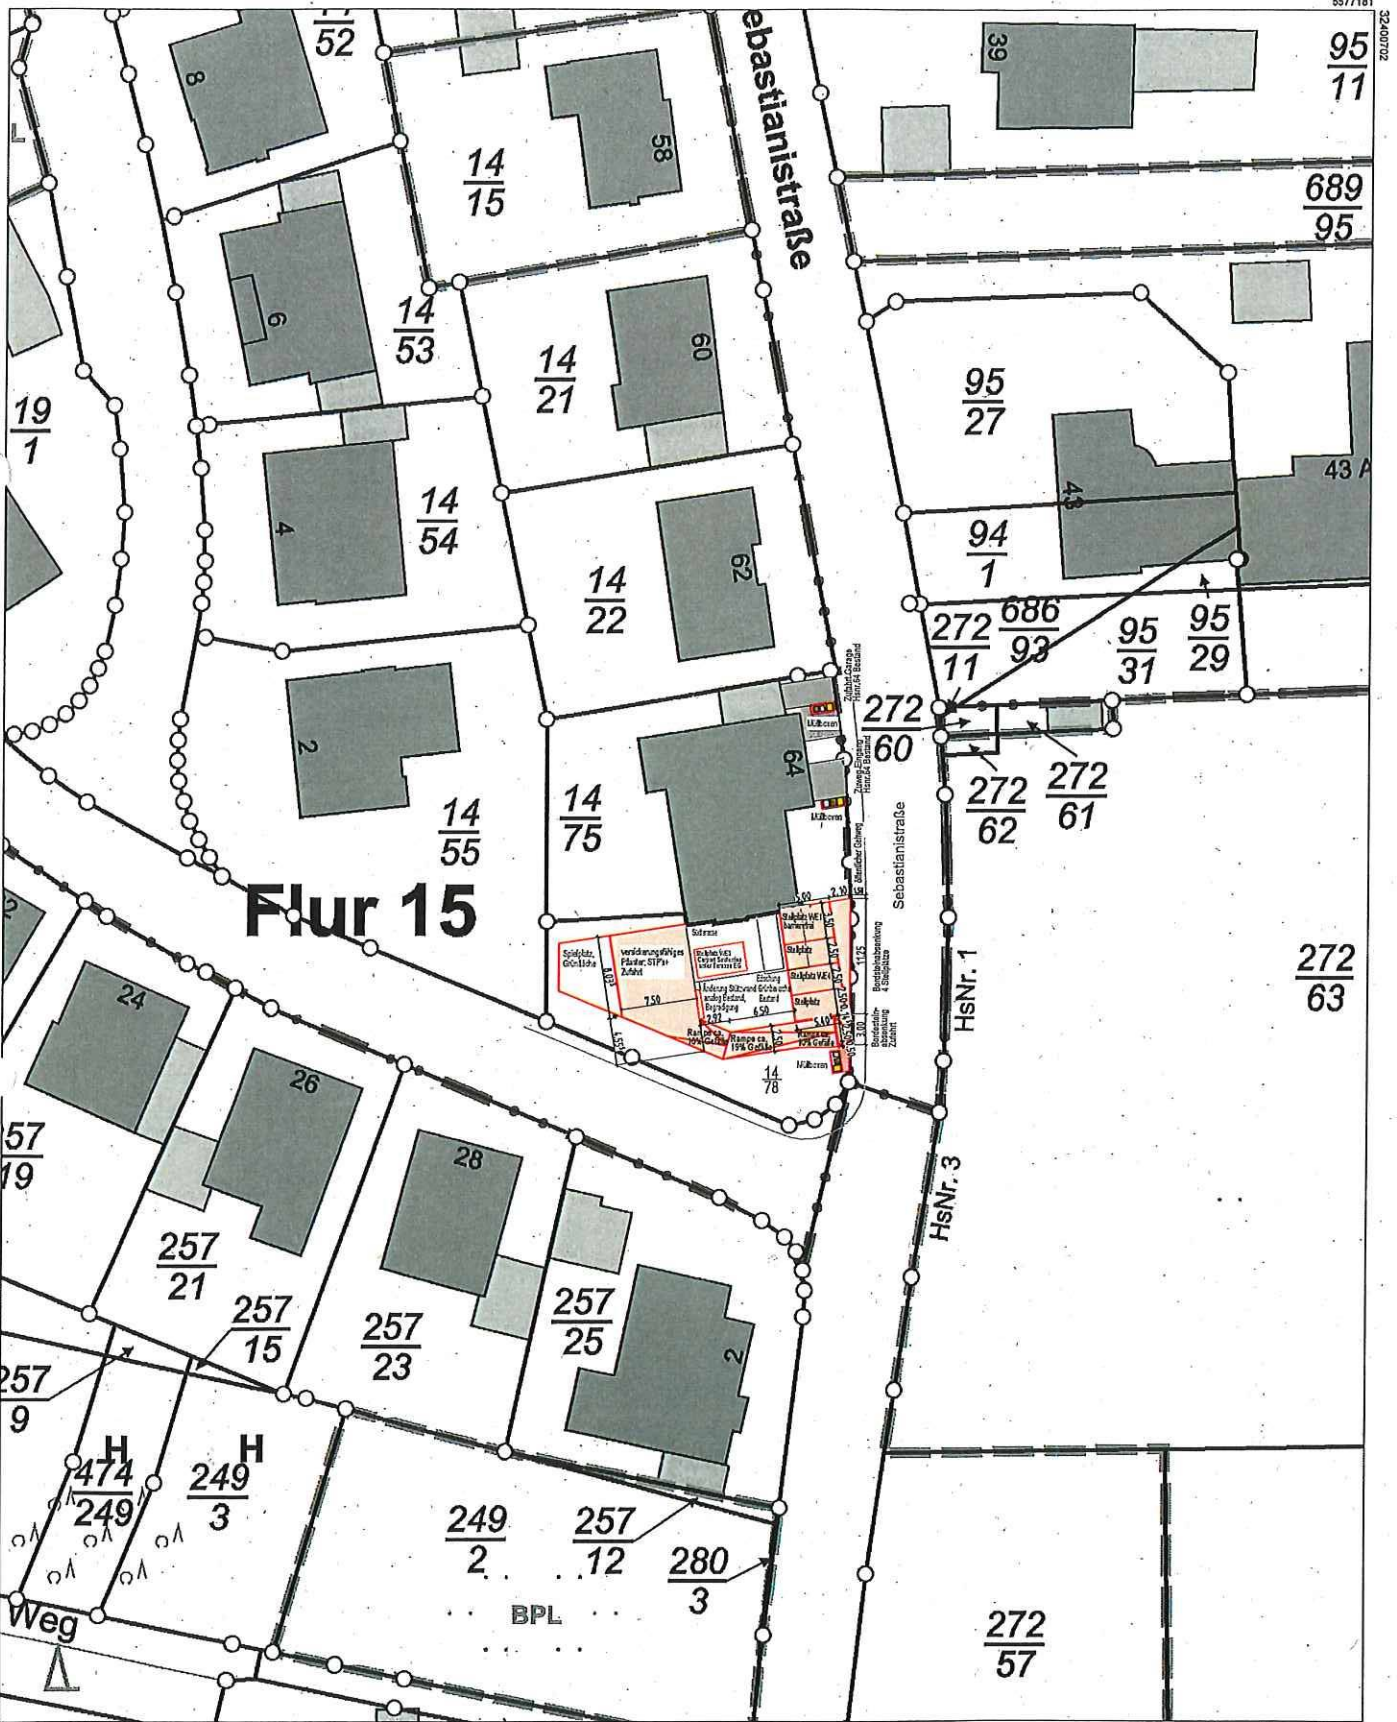


Flur 15

Maßstab 1 : 500


Vervielfältigungen für eigene Zwecke sind zugelassen. Eine unmittelbare oder mittelbare Vermarktung, Umwandlung oder Veröffentlichung der Geobasisinformationen bedarf der Zustimmung der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde (§12 Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen).
Hergestellt durch Öffentlich best. Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. (FH) Hans Brost.
Befugnis eingeräumt am 22.09.2006 durch Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz.

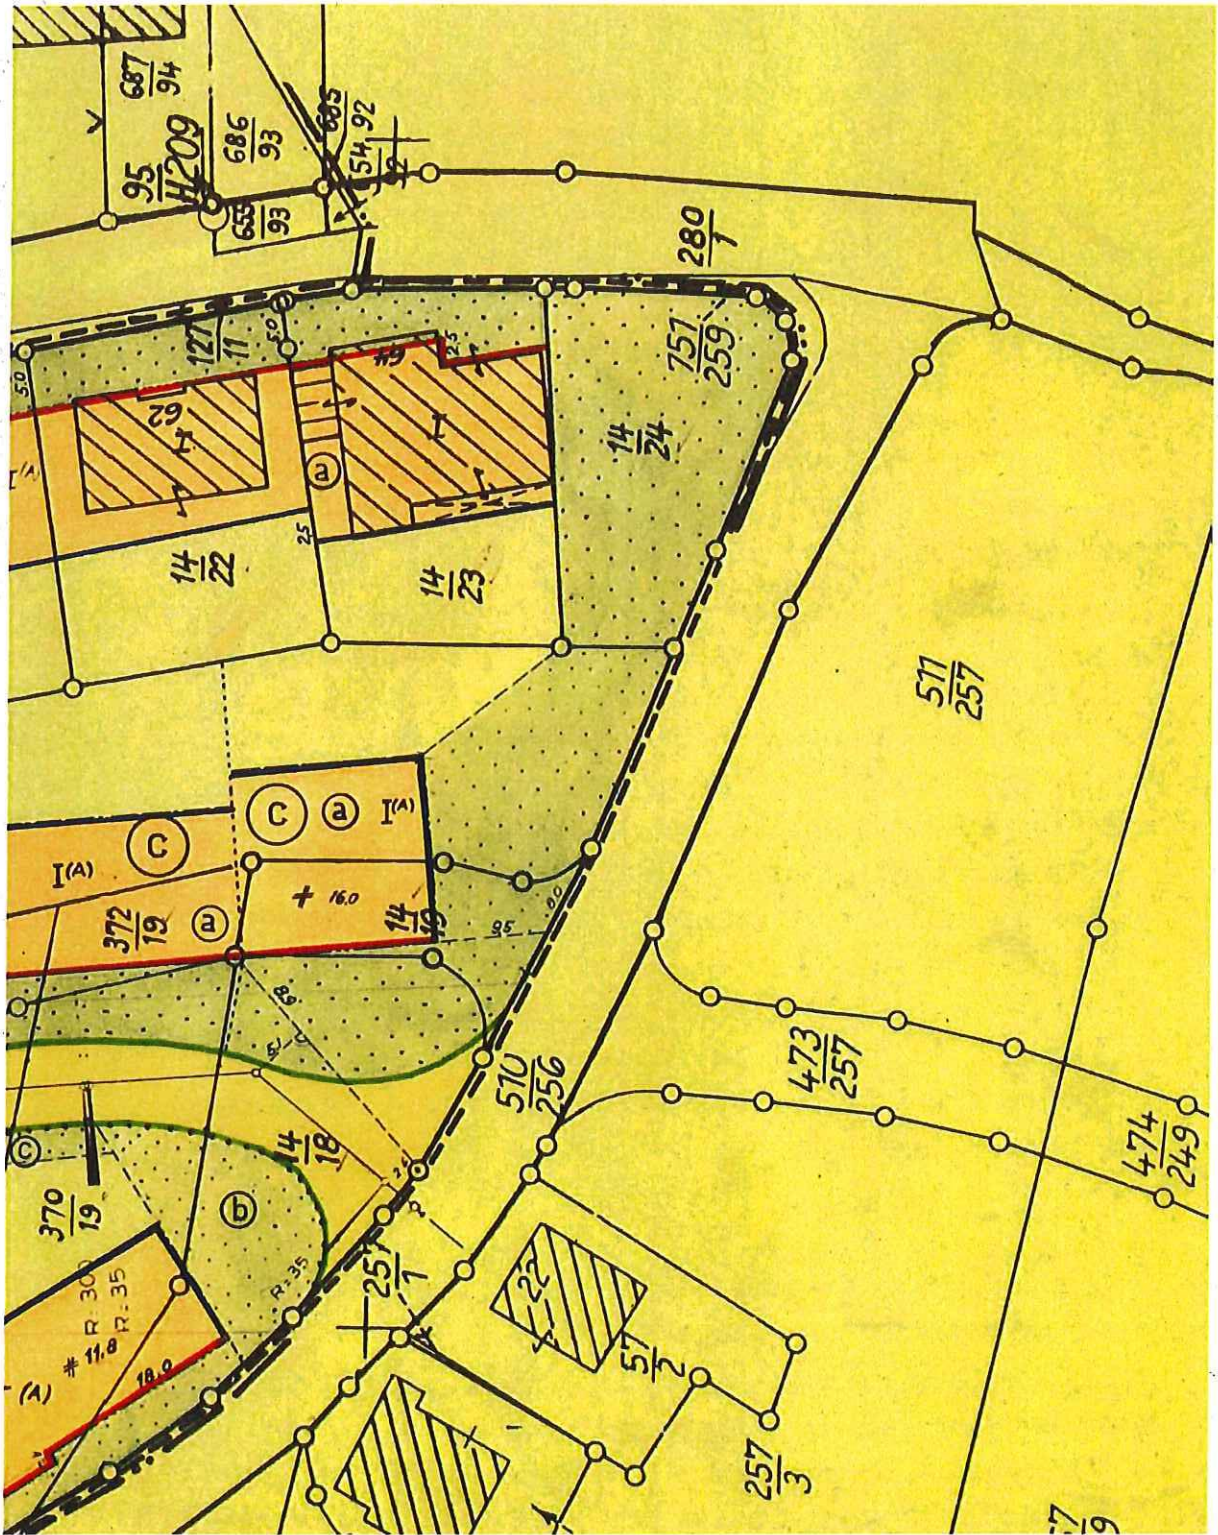

VfK: P-195.241/105 - 14.03.2018, 11.04.2018, 11.05.2018, 11.06.2018, 11.07.2018
 GRZ H+H = 554,40/1099 = 0,504, kleiner 0,8, also ok
 *Anmerkung: die GRZ H+H darf um bis zu 50% vom 10-Stiel überschritten werden, hieraus ergibt sich eine max. GRZ H+H von 0,80

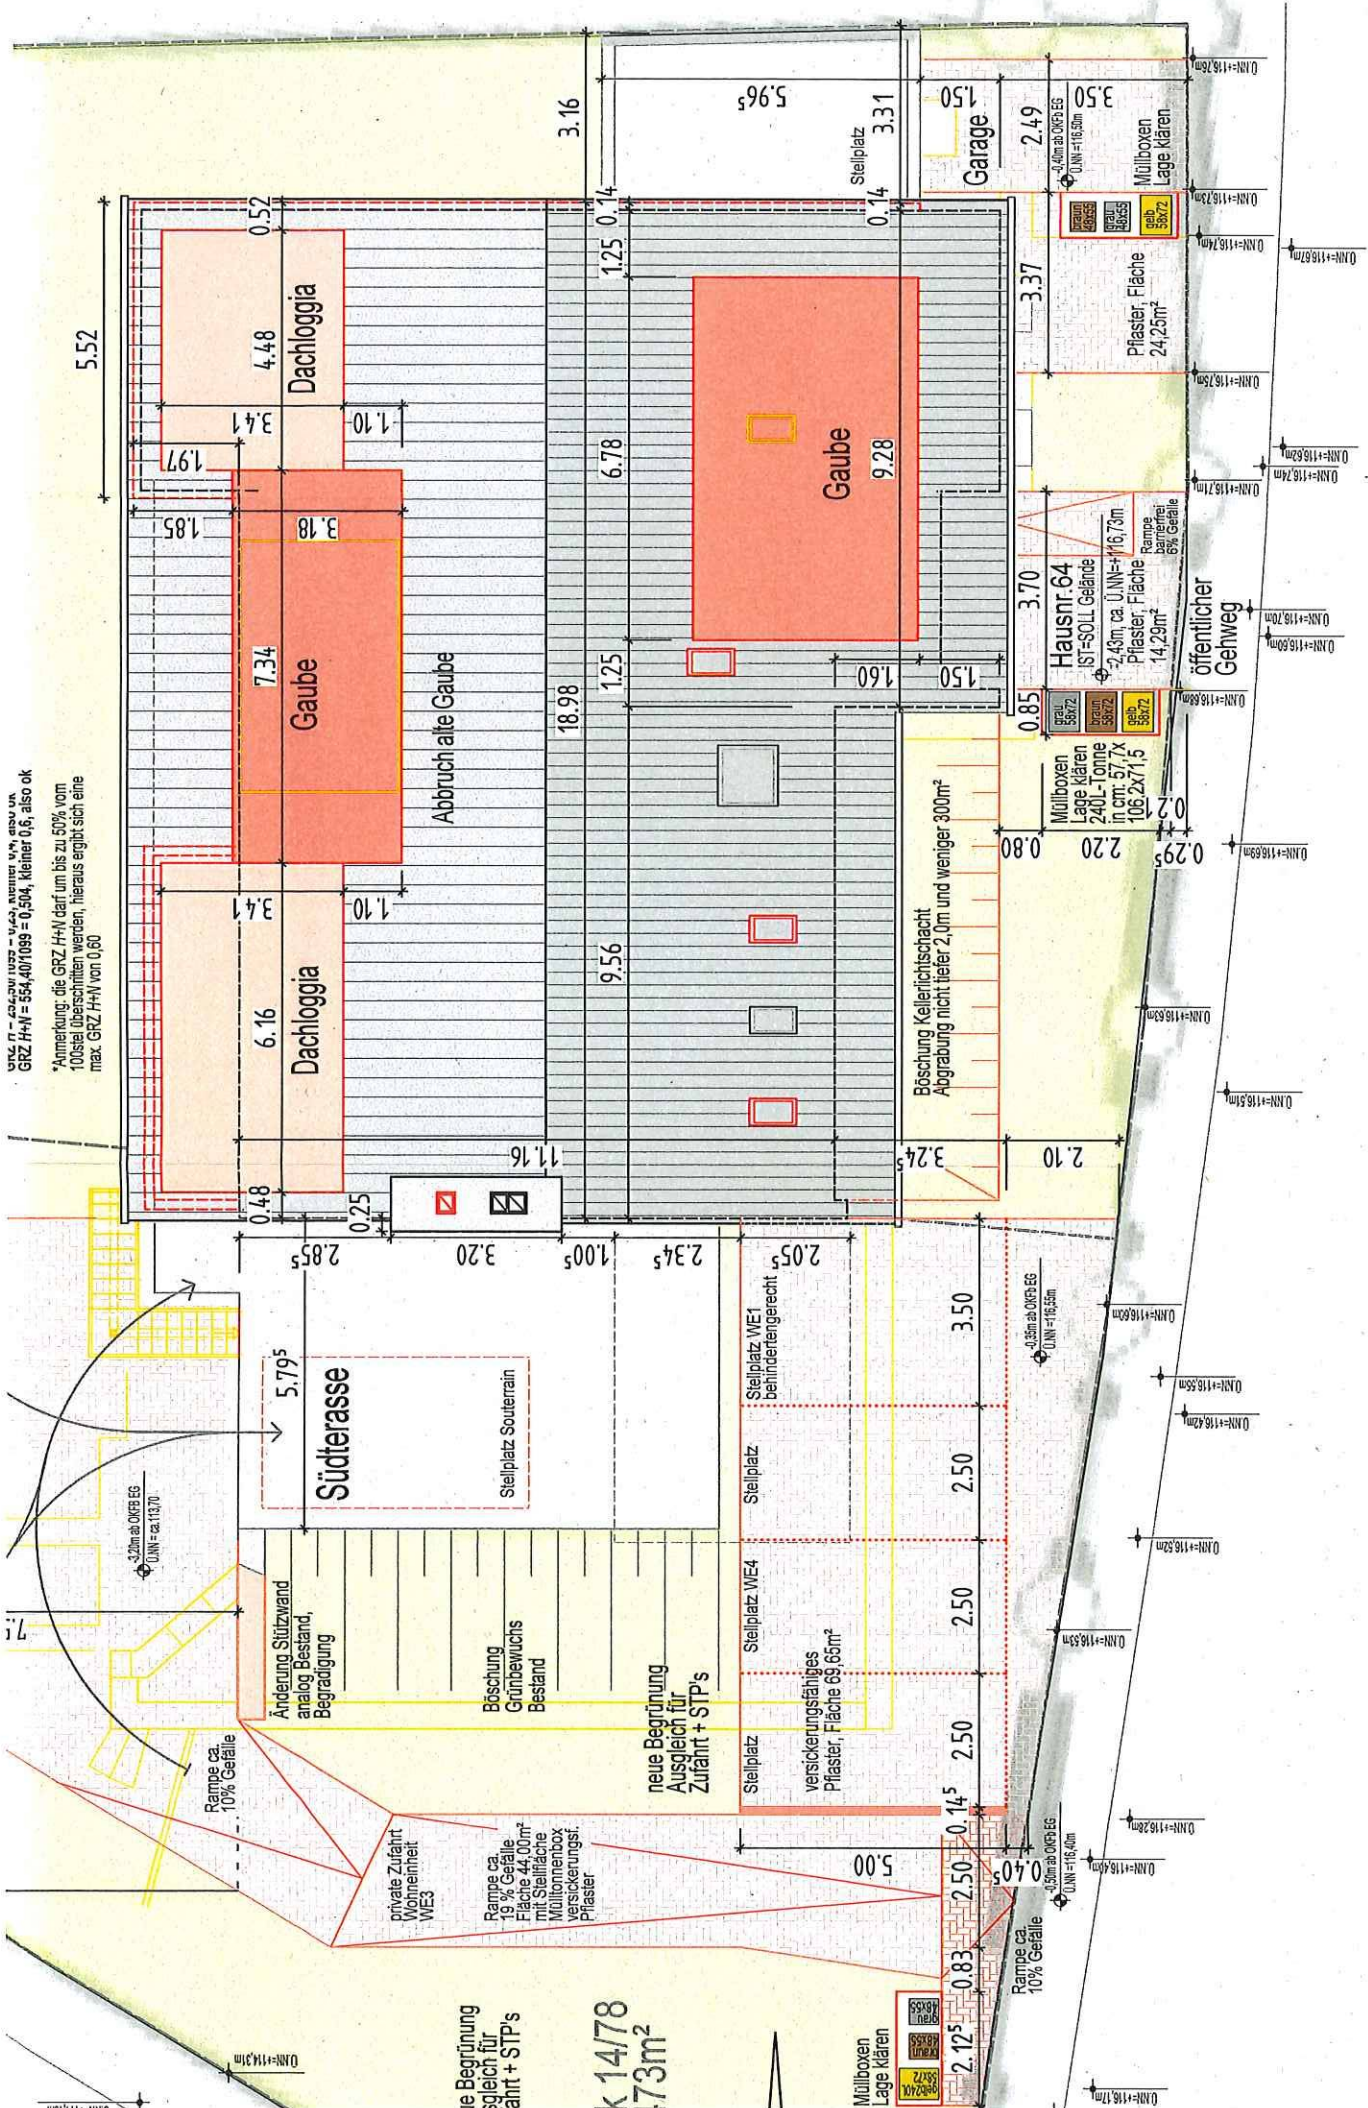

Sebastianstraße

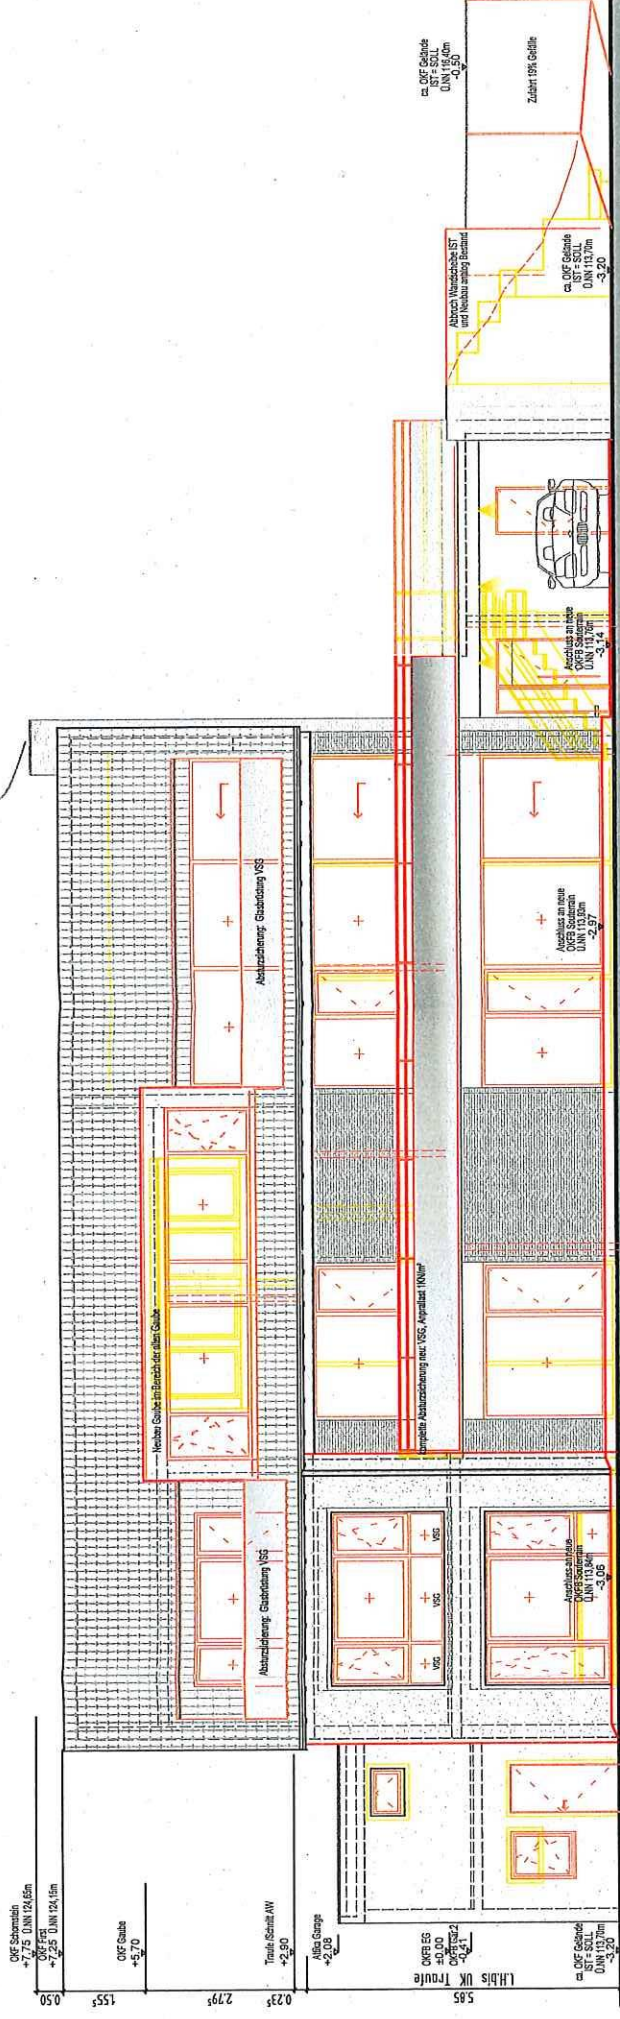

OVE Schramm
 +7,75 DIN 124,6m
 OVE FFB
 +7,25 DIN 124,15m
 OVE Gasse
 +5,70
 Treib. Scheitl/W
 +2,90
 Alle Garage
 +2,08
 OVE ES
 +0,00
 OVE Gar2
 +0,1
 OVE Gelände
 ca. OVE Gelände
 IST F.SOLL
 DIN 13,70m
 -3,20

L.H.B.S. UK
 Traufe

OVE FFB
 DIN ca. 18,7m
 Gelände Erdober
 -0,16

ca. OVE Gelände
 IST F.SOLL
 DIN 13,70m
 -3,20

ca. OVE Gelände
 IST F.SOLL
 DIN 13,70m
 -3,20

Abbruch Wandscheibe IST
 und Neubau umlag. Bestände

ca. OVE Gelände
 IST F.SOLL
 DIN 13,70m
 -3,20

Anschluss an neue
 VPS Schramm
 DIN 13,14

Anschluss an neue
 VPS Schramm
 DIN 13,08m
 -2,97

Abbruch
 Abbruchzeichnung neu: VPS, Apparat (N/N)

Anschluss an alte
 VPS Schramm
 DIN 13,06
 -3,06

ca. OVE Gelände
 IST F.SOLL
 DIN 13,70m
 -3,20


ca. OVE Gelände
 IST F.SOLL
 DIN 13,70m
 -3,20

Treib. Scheitl/W
 +2,40

- rsch. Kl.
- in/beton
- ip/beton
- and-MW
- Erdrreich

t Süden

Ansicht Westen

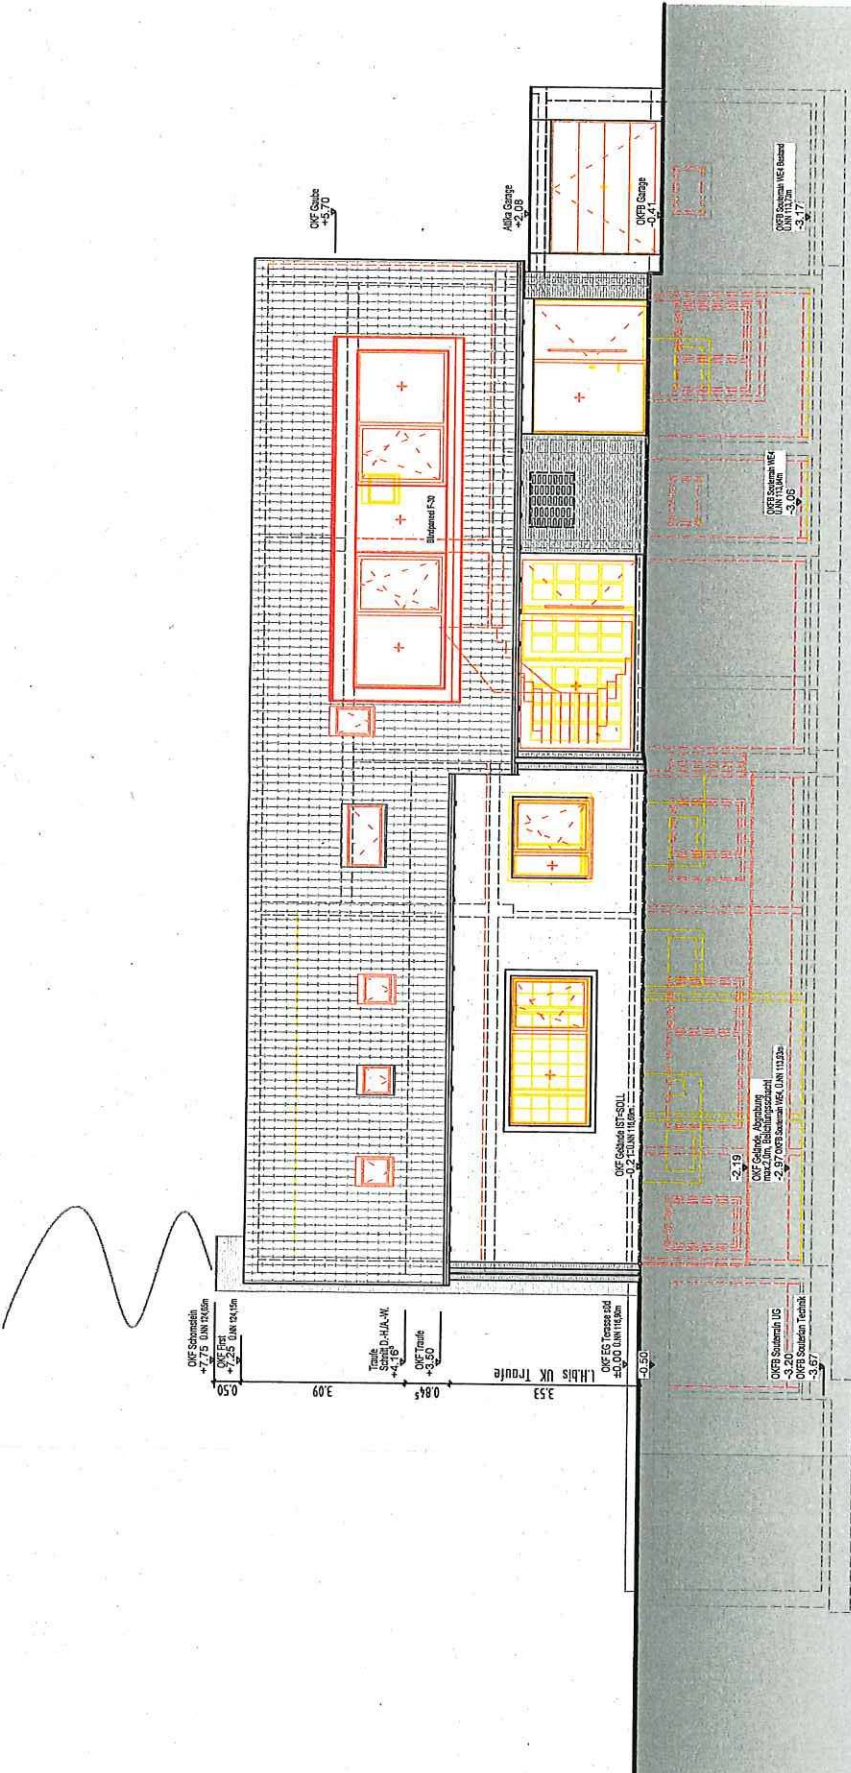

0.00
 DKF ES Terrasse
 L.Hbis UK Troufe
 5.85
 0.23
 0.28
 0.21
 0.25
 1.70
 1.55
 0.50
 DKF Souterrain UG
 DKF Souterrain Technique
 DKF Schicht Mischbauwerk
 max. 20cm, Belüftungsschicht
 -2.27 DKF Souterrain VE6 UIN 11320a
 -2.19
 DKF Gebäude IST-SOLL
 -0.27 UIN 11320a
 DKF ES Terrasse
 -0.00 UIN 1160m
 L.Hbis UK Troufe
 3.53
 0.85
 3.09
 0.50
 DKF Souterrain UG
 -3.67
 DKF Schicht Mischbauwerk
 max. 20cm, Belüftungsschicht
 -2.27 DKF Souterrain VE6 UIN 11320a
 -2.19
 DKF Gebäude IST-SOLL
 -0.27 UIN 11320a
 DKF Souterrain VE6
 UIN 1160m
 -3.05
 DKF Garage
 -0.41
 DKF Garage
 -0.05
 DKF Souterrain VE6
 UIN 1160m
 -3.17
 DKF Souterrain
 -0.30
 DKF Souterrain
 -0.37
 DKF Souterrain
 -0.37

Norden

Ansicht Osten